


Numer katalogowy
N08-14

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.

Numer katalogowy
N08-14

TRZYCIĄGOWA STACJA REDUKCYJNA GAZU R-140/30+GX-140/30-60/5

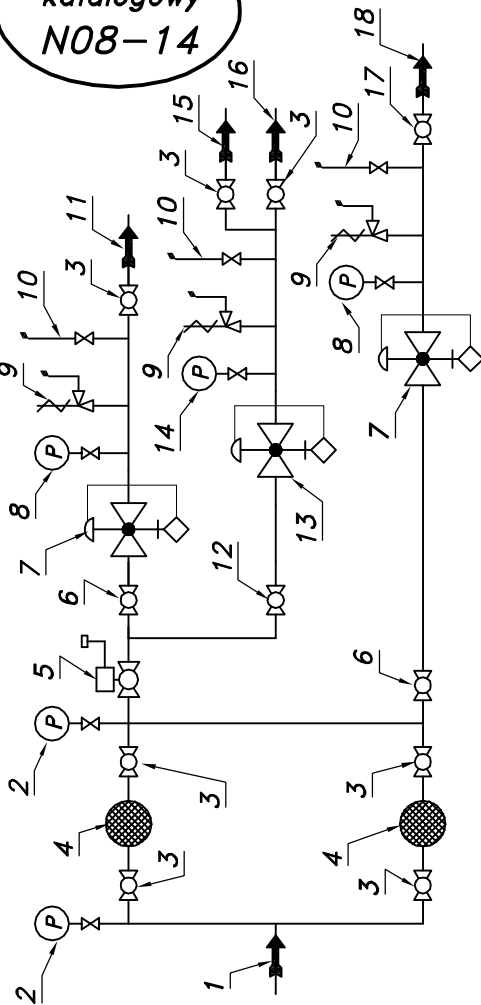

01. Rura wejściowa DN80 (przyłącze)
02. Manometr techniczny 0.6 [MPa] z kurkiem
03. Zawór kulowy blokowy DN50
04. Filtrowy FGA-50/P
05. Zawór z głowicą odcinającą DN50/MAG-3
06. Zawór kulowy blokowy DN40
07. Reduktor gazowy REGAL-2
08. Manometr techniczny 60 [kPa] z kurkiem
09. Zawór upustowy sprężynowy V50 z dyszą 2%
10. Zespół odpowietrzania
11. Rura wyjściowa I DN50
12. Zawór kulowy blokowy DN25
13. Reduktor gazowy R-72
14. Manometr techniczny 16 [kPa] z kurkiem
15. Rura wyjściowa II DN50
16. Rura wyjściowa III DN50
17. Zawór kulowy kołnierzyowy DN80
18. Rura wyjściowa IV DN80

➤ Pwy [kPa] Charakterystyka reduktora REGAL-2

Pwy Pwe	2.0	3.0	6.0	7.5	10	16	30
0.5	100	100	100	90	100	90	60
1.0	145	150	150	150	150	140	130
2.0	145	150	180	190	205	210	225
4.0	145	150	180	190	220	250	275

➤ Pwe [bar]

Strefa zagrożenia wybuchem
w/g ZN-G-8101
Stacja na stojaku fabrycznym

DN15

strefa 2

strefa 2

strefa 1

strefa 2

-016-

5545

2695

6725

1020

Strefa 2 → kula $R=1.95m$
Strefa 2 → stożek $R=2.65m$
Strefa 1 → kula $R=1m$

Strefa 2 → wokół obudowy $R=1m$

strefa 1

strefa 2

2587

2762

2590

5607

400